
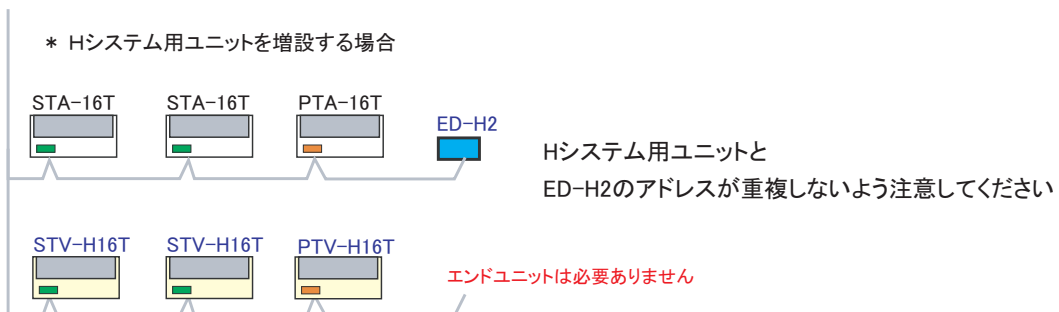
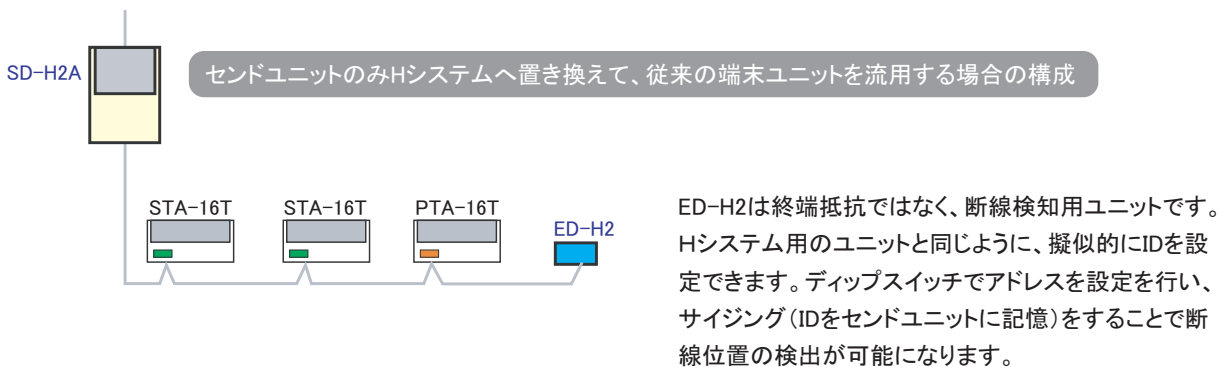
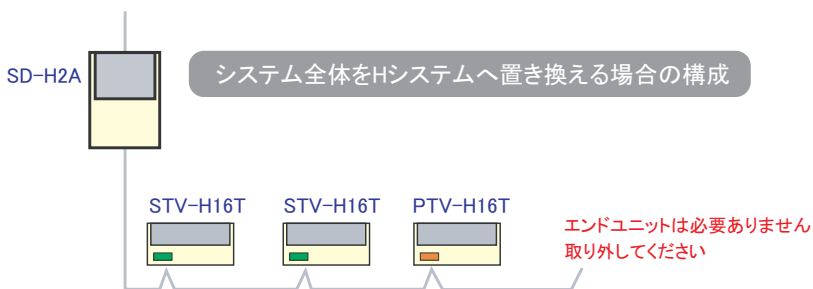
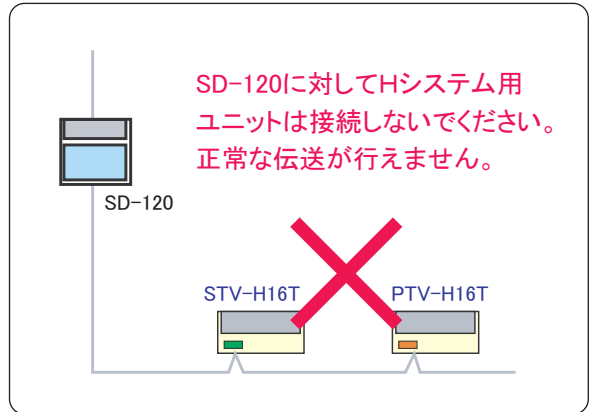


ユニライン 従来シリーズからHシリーズへの置き換え注意点

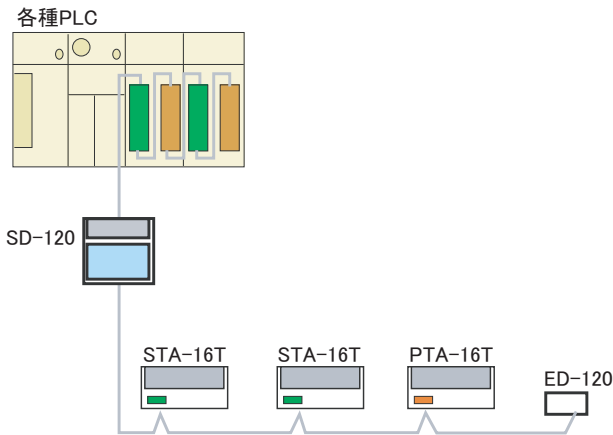

Hシステム用ユニット (ED-H2含む) を増設した場合、全てのユニットのアドレス設定を完了した後にSETボタンを長押し (SET LEDが点灯するまで) してサイジングを行ってください。SD-H2Aが端末ユニットのID (アドレス) を記憶します。また、ひとつのシステム内では伝送距離などの仕様統一を必ず行ってください。